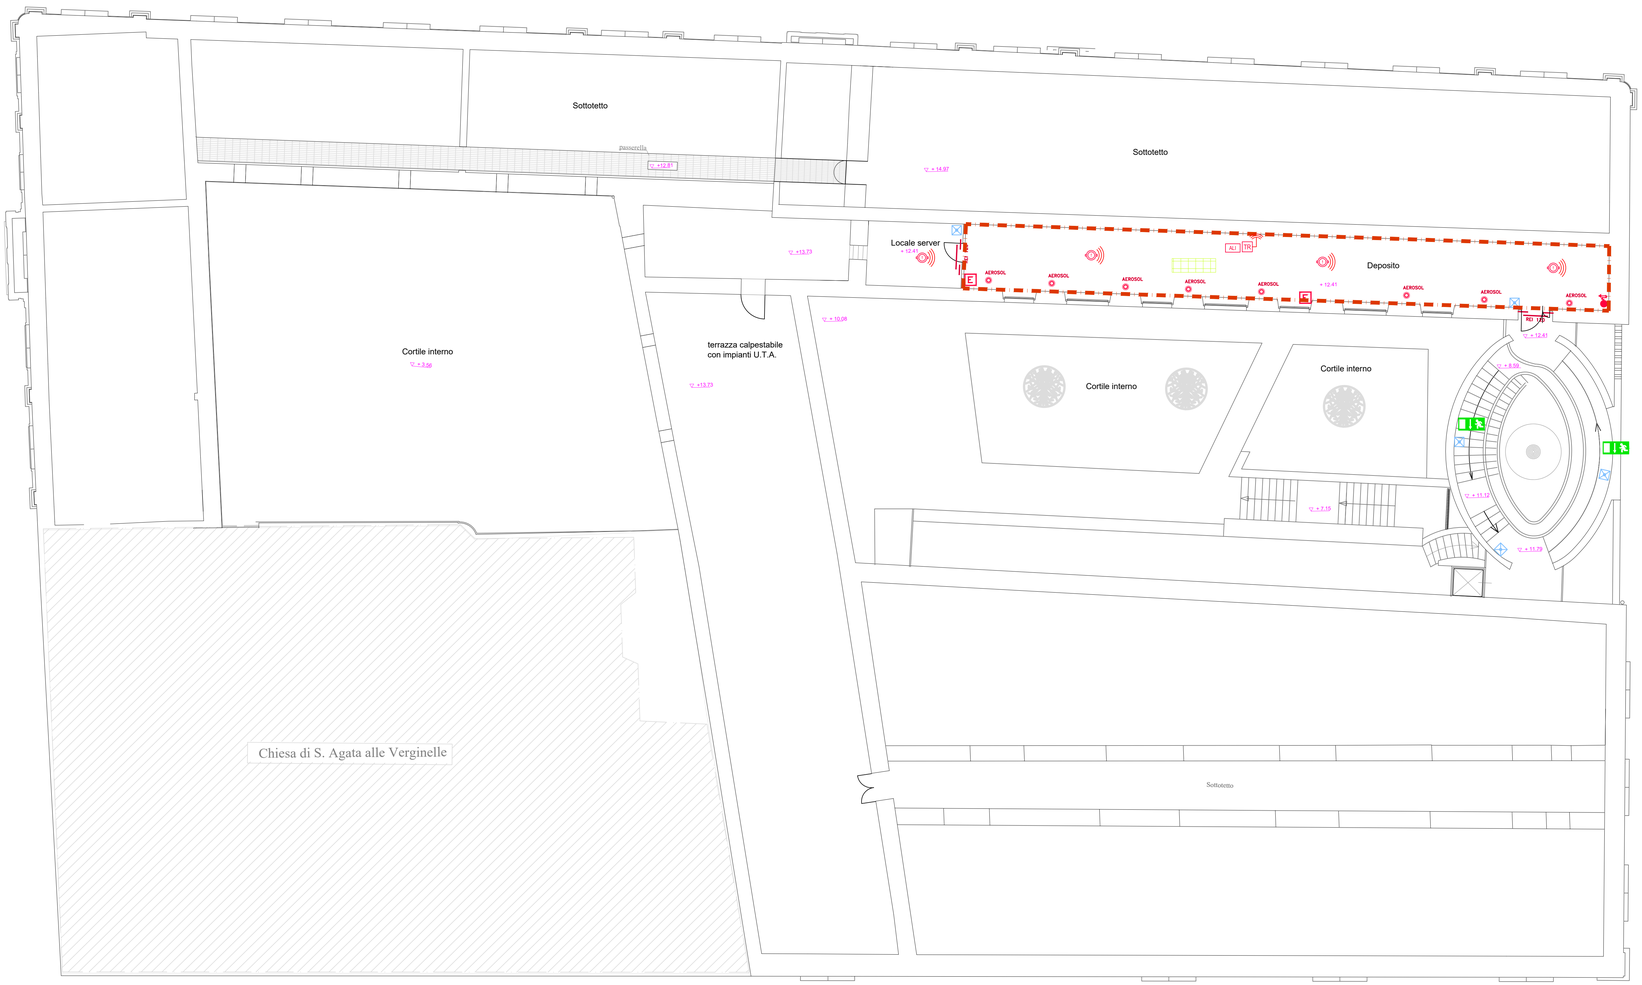

Planimetria Piano Ammezzato
misure in m *scala 1:100*

N

LEGENDA

P.nn	Nomenclatura ambienti (P piano; nn numero ambiente)
	Controparete in cartongesso REI
	Parete in cartongesso REI
	Intonaco REI
	Controsoffitto REI
	Nuovi infissi
	Corpo illuminante con modulo per illuminazione di sicurezza
	Corpo illuminante per illuminazione di sicurezza SA
	Cassetta UNI - Idrante DN 45
	Attacco autopompa VV.F., UNI 70
CRI	Centrale Rivelazione Incendi indirizzata 4 loop
ALI	Stazione di Alimentazione supervisionata
GSM	Combinatore telefonico GSM
	Cablaggio loop sottotraccia
TR	Traslatore di segnale wireless con alimentazione da loop o da stazione di alimentazione supervisionata
	Rivelatore di fumi
	Pulsante di segnalazione manuale d'allarme wireless
	Pulsante di sgancio energia elettrica
	Pannello ottico-acustico di allarme incendi wireless
	Sirena d'allarme incendi da esterno
	Porta resistente al fuoco della classe REI indicata
AEROSOL	Impianto di estinzione automatica ad aerosol

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
A.P.S.E.Ma - A.Se.G.

Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di Ateneo

Contratto applicativo per i lavori denominati
"Interventi di adeguamento antincendio del Plesso Le Verginelle sito in Via Casa Nutrizione n. 36 - Catania"

CUP: E68H23000690006

Coordinatore della progettazione e Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Marco Aiello

Progettisti
Aspetti edili
Dott.ssa Ing. Antonella Taibi

Aspetti architettonici
Dott. Arch. Sebastiano Pulvirenti

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Dott. Ing. Andrea Marchese

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Dott. Ing. Salvatore Pulvirenti

VISTI:
Il R.U.P.
Dott. Geol. Salvatore Maugeri

Il Coordinatore APSEMa
Dott. Ing. Agatino Pappalardo

Il Dirigente ASeG
Dott. Ing. Lucio Mannino

MARCO AIELLO
12.11.2024
22:11:12
GMT+01:00

SALVATORE MAUGERI
13.11.2024
10:17:26
GMT+02:00



ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

ARGOMENTO	NUM.	REVISIONE
PI	06	0

SCALA:	1:100
FILE NAME:	PSA_P02_Plesso_Verginelle_rev_0.dwg
CARTELLA:	UNICT\LAV\ORI\PSA\Perizie2024\P02
PRATICA VVF:	

TITOLO ELABORATO:

STATO DI PROGETTO
PLANIMETRIA PIANO AMMEZZATO
(+12,41)

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE PROGETTO	21/10/2024	Taibi	S. Pulvirenti	Aiello
1					
2					